



COMPANIA AQUASERV S.A.

ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Târgu Mureș
Cod poștal: 540297, ROMÂNIA
Telefon: +40- (0) 265-208.800
Fax: +40- (0) 265-208.881
E-mail: office@aquaserv.ro
www.aquaserv.ro




Nr. înregistrare: 205382/30.04.2025.

Către:

Municipiul Târgu Mureș
540026 Târgu Mureș, Piața Victoriei nr.3

În atenția : **Secretar General al Municipiului Târgu Mureș - Bordi Kinga.**

Spre știință: **Serviciul Public Administrația Domeniului Public**

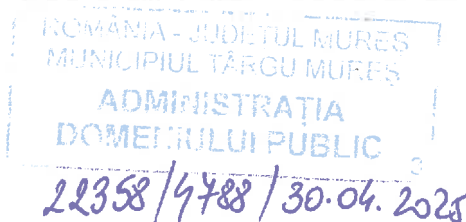

Răspunzând adresei Dumneavoastră nr. 21986/29.04.2025, înregistrată la Compania Aquaserv SA cu nr. 205319/29.04.2025, vă transmitem mai jos:

Informare asupra proiectului de Hotărâre,

privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 203 din 24 iunie/2010 „ privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe din domeniul public al Municipiului Târgu Mureș aflate în concesiune la Compania Aquaserv SA Târgu Mureș, și trecerea în domeniul privat al acestora.”

Se propune includerea în HCL-ul nou (pentru modificarea HCL 230/2010) a următoarelor articole:

Art.... Se aprobă valorificarea prin casare a mijloacelor fixe cuprinse în anexa 1, inițial propuse spre valorificare prin vânzare, și se aprobă vânzarea deșeurilor recuperabile nepericuloase rezultate.

(conform *notei de constatare și a notei de evaluare*, întocmite de către Comisia de evaluare a primăriei Târgu Mureș, la aceste transformatoare tip Siemens agentul de răcire nu conține PCB., -anexate)

Art....Se aprobă eliminarea ca deșeuri periculoase a condensatoarelor electrice încapsulate, rezultate în urma casării-dezmembrării mijloacelor fixe din anexa 2 la HCL 203/2010, datorită conținutului de uleiuri sintetice toxice de tipul PCB (bifenili policlorurați).

Mijloacele fixe din anexa 2. La HCL 203/2010, au fost restituite din concesiune prin Actul adițional nr. 9/15.09.2011 la Contractul de delegare. Ele au fost scoase din funcțiune/casate de către Primăria Municipiului Târgu Mureș, prin derularea de către Comisia de valorificare a primăriei, a contractului nr. 350/12.11.2012 de vânzare-cumpărare materiale recuperabile nepericuloase, încheiat cu SC Sumnacuno SRL Sebeș.

Trecerea bunurilor disponibile, (din anexele 1 și 2) din domeniul public în cel privat al primăriei a fost aprobată prin HCL 203/2010 și în baza acestuia s-a derulat deja casarea mijloacelor fixe din anexa 2, și au fost valorificate materialele recuperabile.

Anexăm prezentei:

1. Nota de constatare și Nota de evaluare privind Transformatoarele de putere 6kV/400V – numerele de inventar:24538, 24539, 24540 și 24541.



2. Adresa Companiei Aquaserv SA nr. 210830/30.07.2013, privind proveniența condensatoarelor electrice încapsulate care conțin PCB.
3. Adresa Companiei Aquaserv SA nr. 206609/23.04.2020, privind transmiterea de informații relevante despre cele 4 buc. transformatoare de putere Siemens și despre condensatoarele cu PCB neeliminate, în urma scoaterii din funcțiune a unor bunuri și a restituirii acestora municipiului, conform HCL 203/2010.

Cu considerație,

Director General

Sipos Levente



Manager Operațiuni Suport

Koncz Kálmán



Compartiment Active fixe

Fábián Zoltán



NOTA DE CONSTATARE

Încheiat azi de către Comisia de evaluare numită prin Dispoziția nr. 5888 din 15 noiembrie 2010 al Primarului Municipiului Tg.-Mureș, în luna mai 2011 cu ocazia evaluării stării tehnice și uzurii fizice a mijloacele fixe disponibile aprobate a fi scoase din funcțiune și valorificate prin vânzare (aflate în patrimoniul privat al Municipiului Tg.-Mureș) cu Hotărârea nr. 203 din 24 iunie 2010 al Consiliului local municipal Tg.-Mureș, cu o valoare de inventar 86,592.88 conform listei anexate.

În urma verificării faptice a stării fizice și a funcționalității mijloacelor fixe Comisia a constatat următoarele:

Mijloace fixe respective sunt în stare de funcționare, sunt de construcție specială pentru o aplicație specifică de alimentare utilaje pe 6 KV, scoasă din funcțiune în urma modernizării prin program ISPA a fluxului tehnologic Uzina apa II (actionarea pompelor Treapta finală).

În conformitate cu punctul 1.4. din Hotărârea nr. 841/ 23.10.1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, comisia a stabilit prețul inițial de vânzare conform tabelul de mai jos:

Denumire mijloc fix	Cod clasificare	Data punerii in funct.	Valoare de inventar (LEI) -reevaluare-ianuarie 2009	IPC (%) (ian.09+ mai 11)	Val. Reactualiz ata IPC (LEI) mai 2011	Durata normala de functionare (luni)	Durata ramasa de funct. (luni)	Pret de vanzare initial, propus (LEI), fara TVA
Trasformator de putere 6 KV/400V, 400KVA - nr. Inv. 24538	2.1.16.3.1.	11/30/2001	21,648.22	114.85	24,862.98	240 (100%)	127 (53%)	13,177.38
Trasformator de putere 6 KV/400V, 400KVA - nr. Inv. 24539	2.1.16.3.1.	11/30/2001	21,648.22	114.85	24,862.98	240 (100%)	127 (53%)	13,177.38
Trasformator de putere 6 KV/400V, 400KVA - nr. Inv. 24540	2.1.16.3.1.	11/30/2001	21,648.22	114.85	24,862.98	240 (100%)	127 (53%)	13,177.38
Trasformator de putere 6 KV/400V, 400KVA - nr. Inv. 24541	2.1.16.3.1.	11/30/2001	21,648.22	114.85	24,862.98	240 (100%)	127 (53%)	13,177.38
TOTAL			86,592.88					


Mentionam ca în conformitatea cu ORDIN ANRE Nr. 129 din 11 decembrie 2008, Regulamentului privind stabilirea soluțiilor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, tensiunea de 6 KV este o tensiune care de regulă nu se mai dezvoltă, deci acest tip de transformator se confecționează numai la comandă specială. Din acest motiv la stabilirea prețului inițial s-a luat în calcul valoarea de inventar reevaluată indexat cu IPC (index preț de consum) corespunzător perioadei de la ultima reevaluare până în prezent.

Prețul de vânzare s-a stabilit la valoarea rămasă neamortizată, respectiv 13177,38 lei/transformator.

În nota de evaluare anexă la prezenta notă de constare, sunt informații detaliate asupra caracteristicilor tehnice și stării fizice a mijloacelor fixe disponibile.

Sumele rezultate din vânzarea mijloacelor fixe se fac venit la bugetul local.

Comisia
Președinte: viceprimar, Csegi Sandor
Membrii: director ADP, ec. Jozsa Tibor
cons.jur. Rus Adrian
sing. Bordeianu Gheorghe
Fogarasi Reka
ing. Berekméri Jozsef
ing. Petro Gyorgy

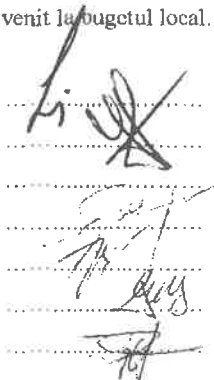

NOTĂ DE EVALUARE

- Număr de inventar: **24538**
- Denumirea mijlocului fix: **TRANSFORMATORE DE PUTERE 6KV/400V,400KVA**
- Data punerii în funcțiune: 30/11/2001
- Valoarea de inventar: 21,648.22 lei
- Cantitate: 1 buc
- Valoare totală: 21,648.22 lei
- Durata normală de funcționare: luni

DESCRIERE, DATE TEHNICE:

Transformatoare trifazat de putere 6 KV/400V, 400KVA, cu ulei, tip TUMETIC, fabricatie SIEMENS, model TSUJ5641K, an fabricatie : 2000.

Caracteristici tehnice:

- Puterea transformator: 400 / (200+200) kVA
- Raport de transformare : 6 (+/- 2.5 %) / (0.4 – 0.4) kV
- Frecvență: 50Hz
- Grupa de conexiuni: Dy5Dd0
 - o Conexiune primar : Triunghi
 - o Conexiune secundar 1: Stea
 - o Conexiune secundar 2 : Triunghi
- Răcire cu ulei circulație naturală –ONAN, clasa II IEC 296, fara continut de PCB
- Gradul de protecție: IP00
- Dimensiuni de gabarit: lungime: 1370 mm, lățime: 870 mm, înălțime: 1715 mm
- Masă total : 1690 kg (inclusiv ulei)
- Masă ulei: 500 kg

Părți componente: izolatori de trecere, carucior cu role care permit deplasarea longitudinală, borna pamantare, etc.

STAREA TEHNICĂ

Verificând starea tehnică a mijlocului fix, Comisia numită prin Dispoziția primarului nr. 5588/ 15.11.2010, a ajuns la următoarea concluzie:


- Mijlocul fix este in stare de functionare, dar este de constructie speciala pentru o aplicatie scoasa din functiune prin program ISPA (actionarea pompelor Treapta finala de 6 KV).
- Mentionam ca in conformitatea cu ORDIN ANRE Nr. 129 din 11 decembrie 2008, Regulamentului privind stabilirea soluțiilor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public tensiunea de 6 KV este o tensiune care de regulă nu se mai dezvoltă.

În concluzie comisia constată și propune următoarele: Valorificarea prin vanzare.

COMISIA

viceprimar Csegzi Sandor -președinte
director ADP, ec. Jozsa Tibor - membru
sing. Bordeianu Gheorghe - membru
cons.jur. Rus Adrian - membru
Fagarasi Reka - membru
ing.Berekmeri Jozsef- membru
ing. Petro Gyorgy - membru

TRANSFORMATOARE DE PUTERE 6KV/400V,400KVA –
Nr. Inv. : 24538, 24539, 24540, 24541

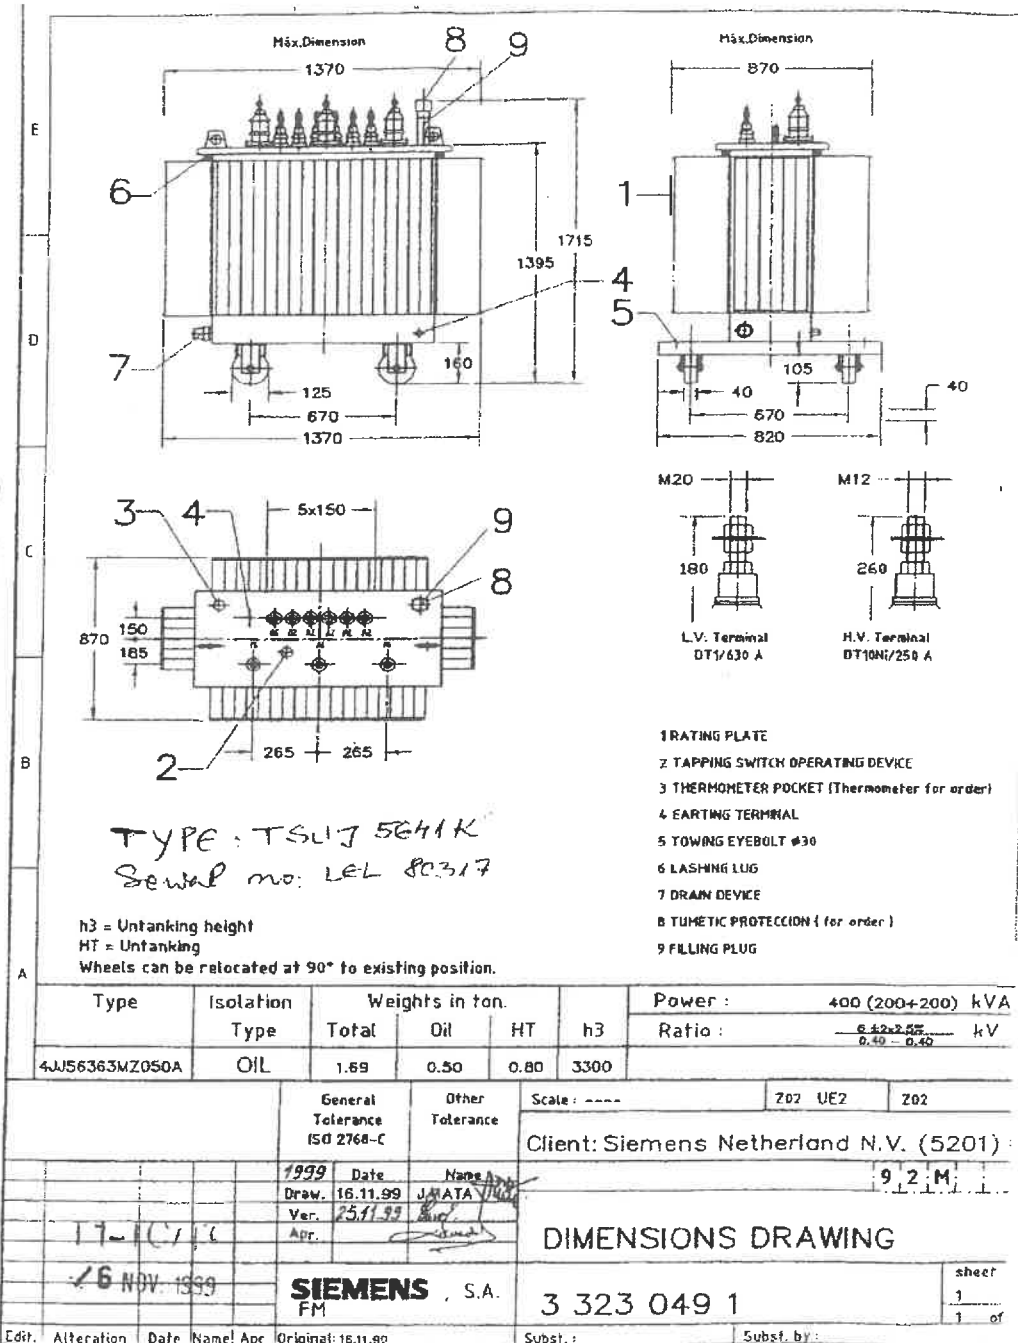




S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.
ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Tîrgu-Mureş
Cod poştal: 540297, ROMÂNIA
Telefon: +40-(0)265-208.800
Fax: +40-(0)265-208.881
E-mail: office@aquaserv.ro
www.aquaserv.ro



Nr. înregistrare: 210830/30.07.2013.

De la: SC Compania Aquaserv SA Tîrgu-Mureş

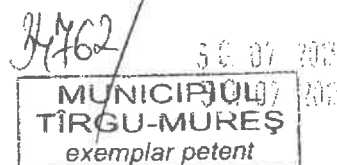

Referitor la : Îndeplinirea prevederilor HCL 203/ 24.06.2010 privind vânzarea şi casarea unor bunuri.

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU-MUREŞ

Serviciul Public - Administraţia Domeniului Public

Revenim asupra Adresei noastre nr. 201.737/VI/F/8/07.02.2013, prin care am predat Primăriei Municipiului Tîrgu-Mureş, documentele de casare, în urma valorificării materialelor recuperabile rezultate din dezmembrarea mijloacelor fixe aprobate spre casare, conform HCL 203/ 24.06.2010, şi am notificat acţiunile ce trebuie întreprinse pentru îndeplinirea prevederilor Hotărârii.

În urma casării-dezmembrării mijloacelor fixe din Anexa 2 la HCL 203/2010, au rezultat şi un număr de 87 buc de condensatoare electrice încapsulate, utilizate la compensarea energiei reactive inductive, având masa totală estimată de 2865 kg.

Aceste condensatoare provin din următoarele mijloace fixe:

Nr. crt	Nr. inventar	Denumire mijloc fix	Nr.buc
1	24332	CELULE DE 6 KV IN U2 NI 24332-24340	10
2	24333	CELULE DE 6 KV IN U2	2
3	24334	CELULE DE 6 KV IN U2	2
4	24335	CELULE DE 6 KV IN U2	2
5	24336	CELULE DE 6 KV IN U2	2
6	24338	CELULE DE 6 KV IN U2	2
7	24339	CELULE DE 6 KV IN U2	2
8	24340	CELULE DE 6 KV IN U2	2
9	24341	CELULE CONDENSATOARE IN U2	5
10	24342	CELULE CONDENSATOARE IN U2	5
11	24343	CELULE CONDENSATOARE IN U2	5
12	24344	CELULE CONDENSATOARE IN U2	5
13	24345	CELULE CONDENSATOARE IN U2	5
14	3020	CELULE CONDENSATOARE	23
15	3661	CONDENSATOR STATIV CS 364 (NL3661-3666)	15
Total condensatoare electrice (buc)			87

Condensatoarele conţin compuşi desemnaţi (bifenilii policloruraţi tip PCB), care conform Hotărârii Guvernului Nr. 173 din 13 martie 2000 (pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari) sunt consideraţi **deşeuri periculoase**.



În vederea evitării efectelor negative asupra sănătății umane, bunurilor și asupra mediului, aceste condensatoare cu conținut de PCB, sunt supuși unui regim special de gestiune și control, în vederea eliminării lor.

Transportul și eliminarea acestor tipuri de deșeuri se face numai de către firme special autorizate în acest sens. Condensatoarele sunt depozitate temporar pe teritoriul uzinei de apă Tîrgu-Mureș, deconectate de la instalațiile electrice.

Totodată, conform anexa 1 la HCL 203/2010, au fost aprobate spre valorificare prin vânzare, 4 bucăți transformatoare funcționale, Siemens de 6kV/400V 400 KVA, care se află pe poziția de funcționare, uzina de apă Tg-Mureș, deconectate de la rețeaua electrică.

Comisia de evaluare desemnată prin Dispoziția Primarului nr.5888/15.11.2013 a evaluat starea tehnică a mijloacelor fixe disponibile, conform „Notei de constatare” și a „Notei de evaluare” anexate prezentei.

Toate mijloacele fixe aprobate spre scoatere din funcțiune cu HCL 203/2010, au fost predate Proprietarului prin Actul Adițional nr. 9/15.09.2011 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

Concluzie:

În vederea îndeplinirii prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 203/24.06.2010, mai trebuie întreprinse următoarele măsuri:

- Valorificarea mijloacelor fixe aprobate spre vânzare conform anexei, (adică 4 buc. transformatoare) de către o comisie de vânzare al administrației publice locale proprietare, desemnată în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.841 din 23 octombrie 1995;
- Eliminarea prin grija și cheltuiala administrației publice locale proprietare, ale Condensatoarelor cu conținut de deșeuri periculoase PCB, cuprinse în tabelul de mai sus, în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 173 din 13 martie 2000.

Anexăm prezentei următoare documente, în copie:

- Hotărârea Consiliului Local nr. 203/2010.
- Anexa 1 la HCL 203/2010 - Lista mijloacelor fixe aprobate spre valorificare prin vânzare.
- Nota de constatare și Nota de evaluare al Comisiei de evaluare.

Cu respect,

Manager Dezvoltare și Relații
ec. Pop Călin



Biroul Managementul Activelor fixe
ing. Fábíán Zoltán

**COMPANIA AQUASERV S.A.**

ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Târgu Mureș
Cod poștal: 540297, ROMÂNIA
Telefon: +40-(0)265-208.800
Fax: +40-(0)265-208.881
E-mail: office@aquaserv.ro
www.aquaserv.ro



23513/2427/24.04.20

Nr. înregistrare: 206609 / 23.04.2020.

Către: **MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ**
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

În atenția domnului ing. Moldovan Florian – Director ADP

Târgu Mureș, str. Kós Károly, nr. 1/B

Fax :0365/807873

De la: COMPANIA AQUASERV S.A. Târgu-Mureș
Ref.: Răspuns la adresa nr.19689/2065/2020 al municipiului
Nr. pag.: 1

Prin prezenta răspundem solicitării Dumneavoastră nr. 19689/2065/24.03.2020, înregistrată la Compania Aquaserv cu nr.205576/24.03.2020, privind transmiterea de informații relevante despre transformatoarele rămase nevândute și condensatoarele electrice cu PCB neeliminate, în urma scoaterii din funcțiune și restituirii municipiului, în conformitate cu HCL nr.203/2010, a unor bunuri din domeniul public al municipiului, după cum urmează :

1. Cele 4 bucăți de transformatoare aprobate spre vânzare, cu denumirea mijloacelor fixe „Transformatoare de putere 6kV/400V, 400KVA sunt de tip Siemens TSUJ 5641K, cu caracteristicile conform fișei tehnice atașate.
2. Caracteristicile tehnice, cantități/mase în cazul condensatoarelor electrice PCB, sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Nr. crt.	Tip condensator	Producator	Un [KV]	Cantit. [buc]	Masa unitara estimata (kg/buc)	Masa totala estimata (kg)
1	LPX1 100/6.3 E	VEB ISOKOND	6	15	30	450
2	CS 3.64/6.3	ITM FILIASI	6	6	31	186
3	Cx1 -	Nelizibil / fara eticheta	6	3	31	93
4	CUP 0.380 - 15- 3	nelizibil	0,4	8	28	224
5	Cx2 -	Nelizibil / fara eticheta	0,4	18	28	504
6	CU 38 15-3	ITM FILIASI	0,4	10	40	400
7	Cx3 -	Nelizibil / fara eticheta	0,4	15	40	600
8	CS 038-15-3	ITM FILIASI	0,4	8	34	272
9	Cx4 -	Nelizibil / fara eticheta	0,4	4	34	136
				87		2865

Locul de depozitate a bunurilor este în incinta Stației de tratare apă potabilă, din Tg. Mureș, str. Apeductului nr. 54 - 56.

Cu considerație

Director Dezvoltare
ec. Raluca Maior



Șef Birou Mediu, active fixe și situații de urgențe
chim. Michaela Nagy

TRANSFORMATOARE DE PUTERE 6KV/400V,400KVA —
Nr. Inv. : 24538, 24539, 24540, 24541

